


Monteringsvejledning

PEX rør til gulvvarme, centralvarme og brugsvand



Pexrøret afkortes vinkelret med en pex saks.

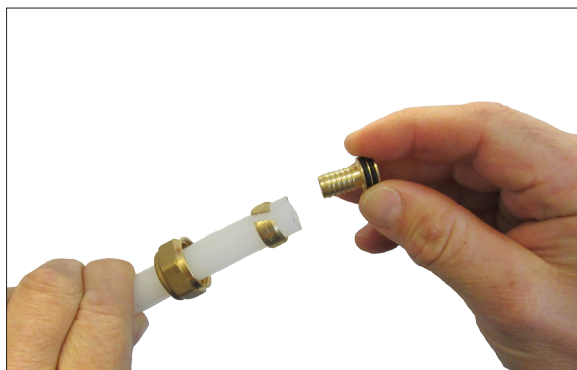

Omløber, klemring og støttebøsning monteres på pexrøret i den nævnte rækkefølge. Koblingen sammenspændes jf. fabrikantens anvisning.

- ✓ PEX røret kan enten bukkes i hånden eller ved hjælp af bukkefix. F.eks. Golan G-Flex som findes i Ø15 - 28 mm.
- ✓ Af hensyn til senere udskiftning af PEX røret og længdeudvidelse i systemet, bør rørene så vidt muligt udlægges i bløde kurver.
- ✓ Golan PEX rør til centralvarme og brugsvand installeres til en max. temperatur på 95°C og et max. tryk på 10 bar
- ✓ Golan PEX rør til gulvvarme installeres til en max. temperatur på 95°C og et max. tryk på 6 bar
- ✓ Golan PEX rør til gulvvarme og centralvarme er produceret med iltspærre - jf. DIN 4726
- ✓ Golan PEX rør til gulvvarme og centralvarme installeres jf. Dansk Ingeniørforenings Norm: for varmeanlæg med vand som varmebærende medium - DS 469
- ✓ Golan PEX til brugsvand installeres jf. Dansk Ingeniørforenings Norm: for vandinstallationer - DS 439
- ✓ Golan PEX rør må ikke udsættes for direkte sollys.
- ✓ Kontakt salgsafdelingen for yderligere info.

